



Áramkör jele	01	02	03
Megnevezés	Betáplálás az ÉMÁSZ hálózatról	Túlfeszültség védelem B fokozata	Épület elosztó leágazása
Beépített teljesítmény	14 000		14 000
Kábel típus	ÉMÁSZ		M1kV Cu
Kábel méret: mm2	ÉMÁSZ		5x10

ÉRINTÉSVÉDELEM:	TN-S
NÉVLEGES FESZÜLTSG:	400/230V
ELOSZTÓSEKRENY :	IP55
ZÁRLATI SZILÁRDSÁG:	4,5 kA

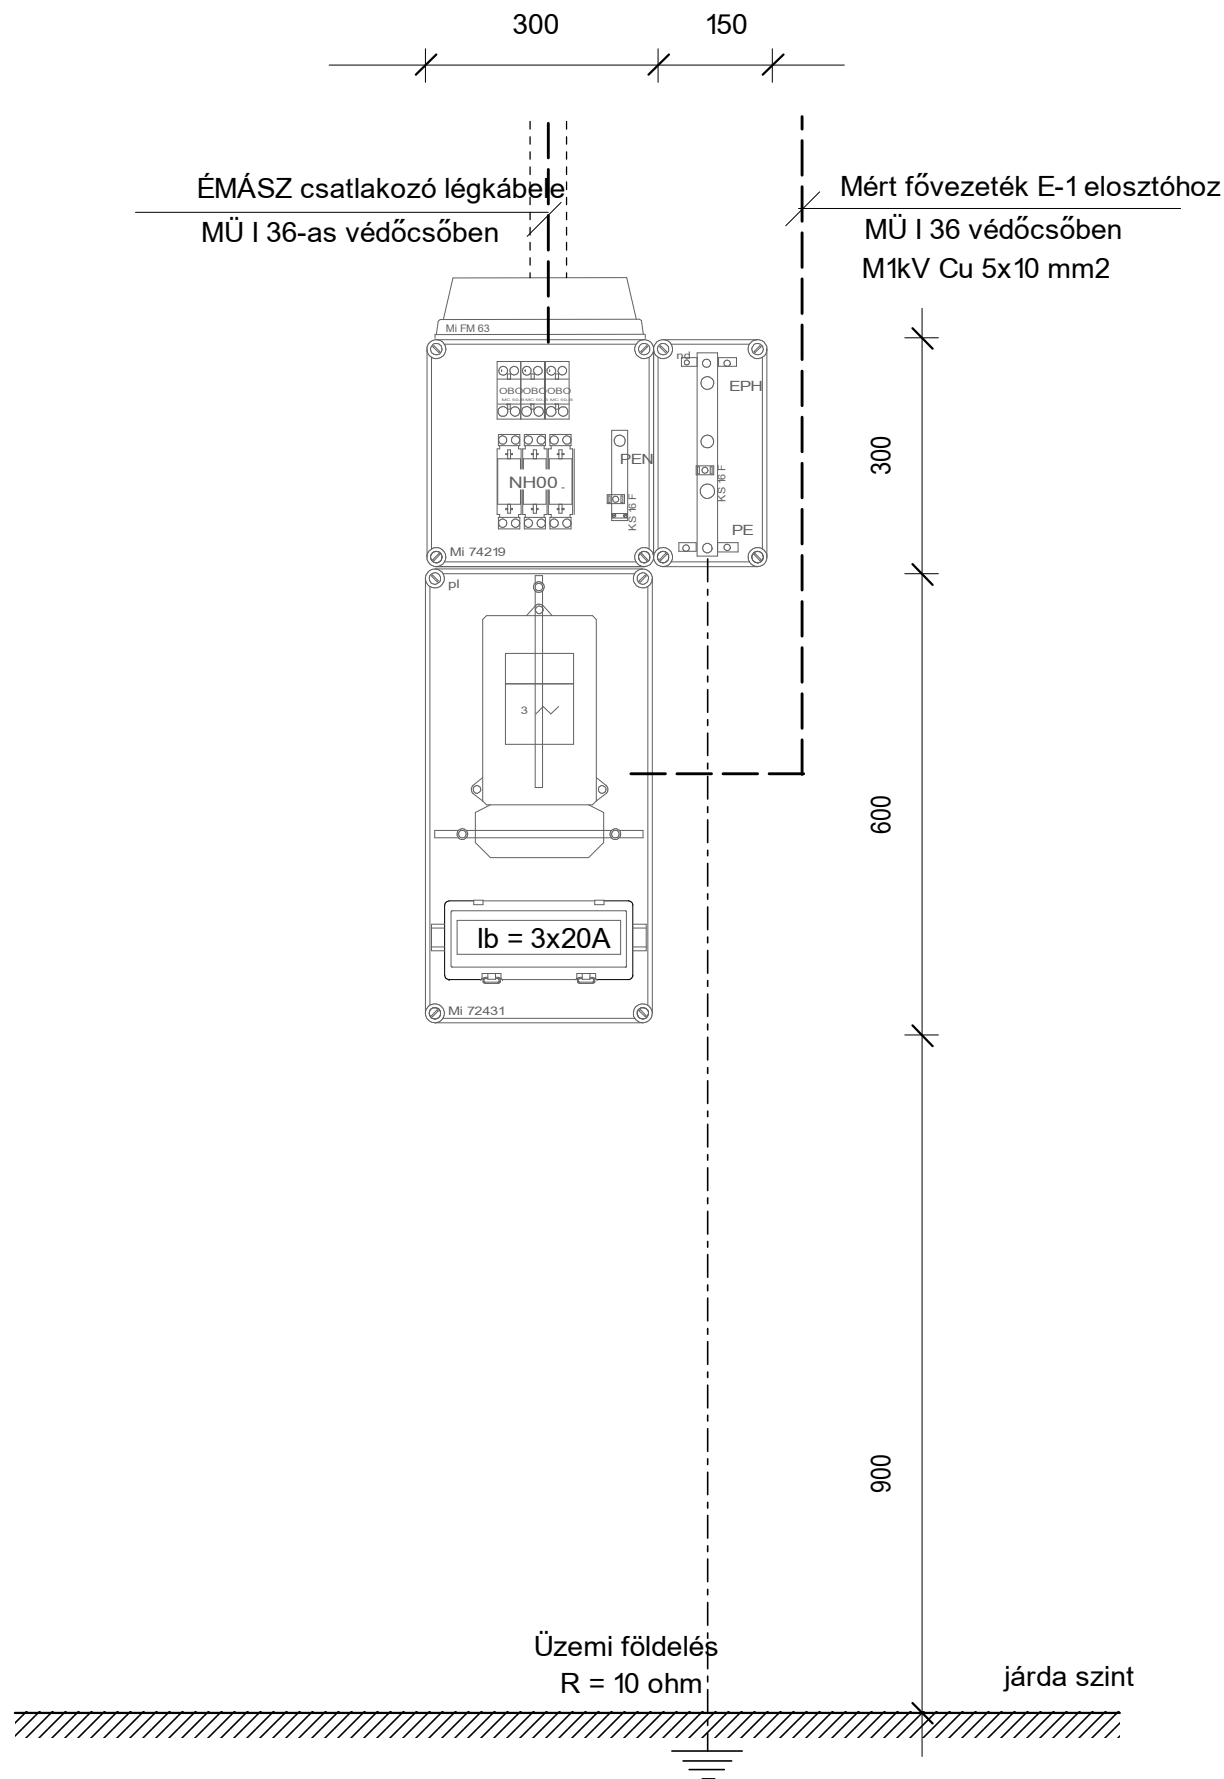

Elektromos tervező: <div></div> FÉNYESVÖLGY KFT. 3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13 Tel.: 46 / 532-555 Mobil: 30 / 93-55-579 E-mail: fenyessvolgy@gmail.com Münnich Zoltán ügyvezető	Építész: Égerszög Református Egyházközség 3757 Égerszög, Béke út 36. Képviseli: Nt. Szabó Péter Generál tervező: Hadas Építész Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi János u. 13. Rudolf Mihály építész	Dátum	2017 szeptember	Rajz Száma	V-6
		Kód:		Lépték	
Münnich Gábor villamosmérnök V-T-05-0239 EN-T-05-0239, Vn-05-0239 (VN-75/2012/01) G-B-6, EN-SZ szakértő	Jelen terv a FÉNYESVÖLGY Kft. szellemi tulajdona szerzői jogvédelem alá tartozik!	Égerszög Református Templom külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Égerszög, Hrsz: 103 kiviteli terv Rajz címe: FOGYASZTÁSMÉRÉS TERVE			